

Приложение №1. Пример мнемосхем

Рисунок №1. Расположения автоматизированных рабочих мест (АРМ) в помещении центрального диспетчерского пункта.



Рисунок №2. Расположения автоматизированных рабочих мест (АРМ) в помещении оператора на объекте очистных сооружений речной воды.



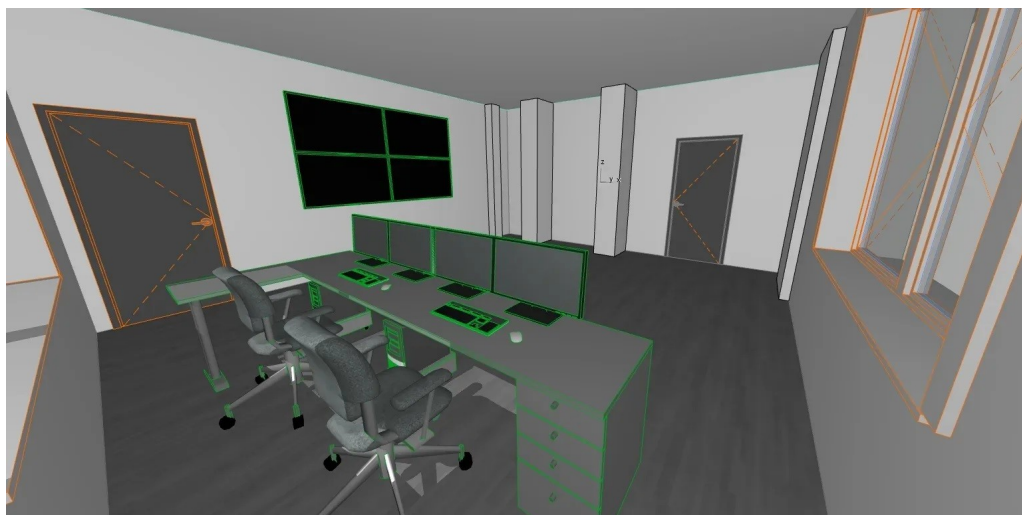


Рисунок №3. Схема размещения автоматизированных рабочих мест (АРМ) на плане помещений.

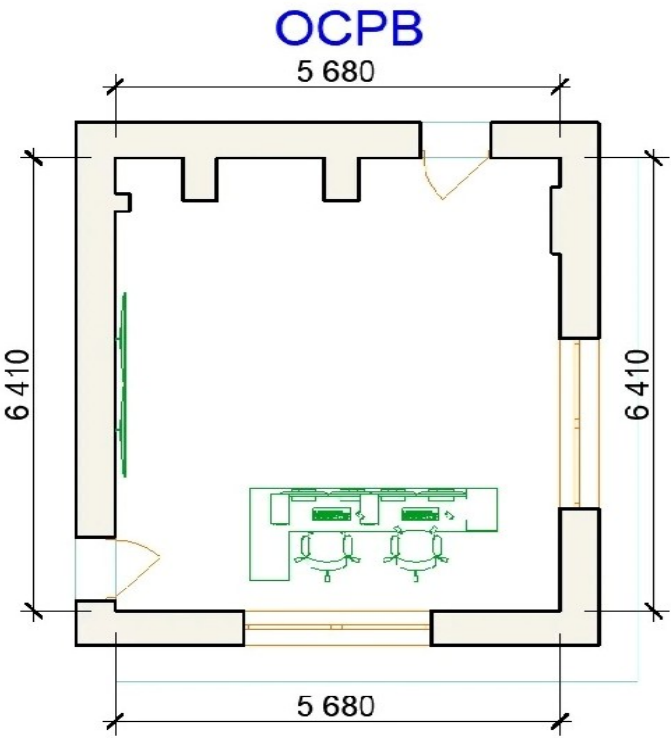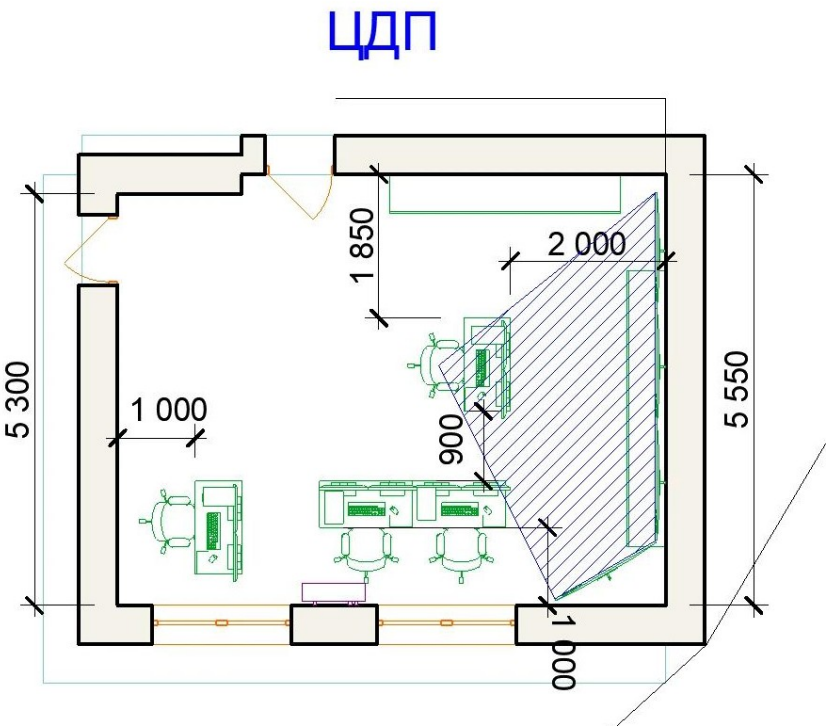

Давление водоводов

Артезианские водозаборы

Барнаулский водоканал

Пригородные арт. водозаборы

Школьный

Мелиоратор

Шаховской

Цветы Алтая

Затон

Змеиногорский 120

Октябрьский

Арт. в-р №8

Южный

Южный-1

Придорожная 40а

Авиатор

Новомихайловка

Спутник

Лесной

Сиб. долина

Ягодный

Бельмесёво

Давление водоводов

Артезианские водозаборы

Барнаулский водоканал

Пригородные арт. водозаборы

Школьный

Мелиоратор

Шаховской

Цветы Алтая

Затон

Змеиногорский 120

Октябрьский

Арт. в-р №8

Южный

Южный-1

Придорожная 40а

Авиатор

Новомихайловка

Спутник

Лесной

Сиб. долина

Ягодный

Бельмесёво

Рисунок № 5. Теплоузлы: ЛЭРС-УЧЕТ.

Объекты

Справочники

Опрос

Мнемосхемы

Анализ

Сервис

Отчеты

Администрирование

Просмотр данных

Карточка

Сводка

Таблица данных

График с данными

Профиль мощности

Качество электроэнергии

База настроек устройства

Архив событий устройства

Сравнение нагрузок

Температурный график

Работы на объекте

История оборудования

Баланс по источнику

Наличие данных

Отчеты

Акт

Ведомость параметров

Сводный отчет

Сводный интервальный отчет

По точкам объекта учета

Поиск

Поиск

Группа объектов учета

Выбор колонок

Колонки по умолчанию

Иерархия

Создать

	Наименование	Адрес	Номер	Обслуживающий
	6-ая Нагорная 15	6-ая Нагорная 15	6	
	Теплонабжение	ВКТ-7	00069816	23.10.2025 04:31:29
	Белинского 146	Белинского 146	4	
	Теплонабжение	ВЗЛЕТ ТСР...	1312570	23.10.2025 04:31:08
	Власовская 49	Власовская 49	5	
	Теплонабжение	ВЗЛЕТ ТСР...	1500299	21.10.2025
	Калинина 116	Калинина 116	2	
	Липидевского 1	Липидевского 1	8	
	Павловский тракт 215	Павловский тракт 215	7	

3,59,0

Создать фильтр

Рисунок №6. Мониторинг.

Стандарт

Помощь

Пустовойт Анастасия Станиславовна

Четверг 23 октября 2025 08:48:04

Таблица

Мнемосхема

Адреса

Канализационные насосные станции

КНС	Вводы		Резервуар 1				Резервуар 2				Дренаж	Приемная решетка	Двери	
	№1	№2	У, м	Н1	И1, А	Н2	И2, А	У, м	Н3	И3, А				Н4
Ан КНС №23	В	В	0.58	О	0	О	0	0.82	О	0				Закрыты
Ан КНС №24	В		1.02	О	0	В	9.06							Открыты

Резервуары чистой воды

НС	№1		№2		Резервуары №3		№4		№5		Σ м³
	Уровень, м	Объем, м³	Уровень, м	Объем, м³	Уровень, м	Объем, м³	Уровень, м	Объем, м³	Уровень, м	Объем, м³	
Ан ВОС1	2.46	1 845	2.41	1 735	2.34	1 685					5 265
Ан ВОС2	2.14	3 082									3 082
Ан НС 2 подъема	Значение велико		4.27	9 035	3.96	8 379	4.44	9 395	4.1	8 676	35 485
Ан НС 3 подъема	3.57	7 554	3.66	7 745	3.67	7 766	3.61	7 639			30 704

Коллекторы КОС

КОС	Расход канал 1, м³/ч	Σ, м³
Ан КОС1Л УВР	969	95 759 395
Ан КОС1П УВР	2 380	134 634 152

Нет сообщений более 2-х часов

23-10-2025 08:39:26

КНС №24

Насос №2 включен

23-10-2025 07:40:11

КНС №24

Насос №2 отключен

23-10-2025 07:30:46

КНС №24

Насос №2 включен

Рисунок №7. Мониторинг.

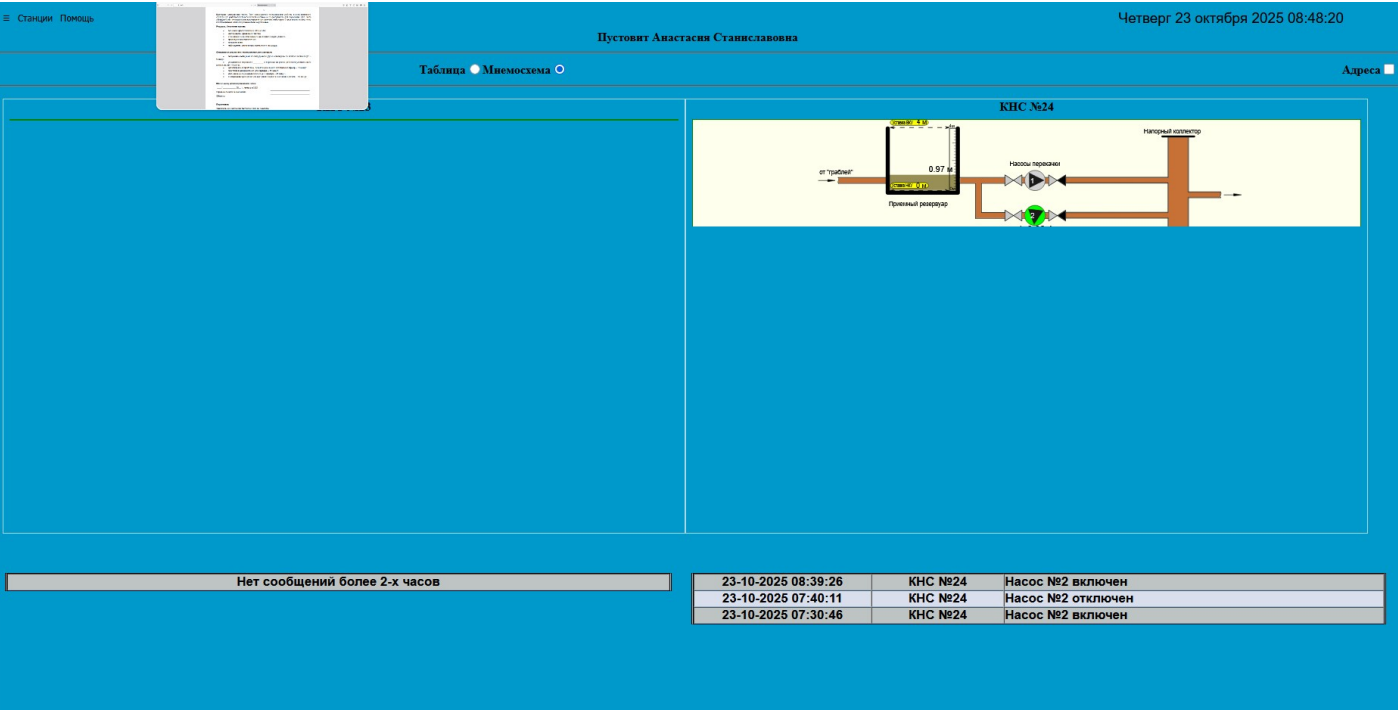


Рисунок №8. Расходомер Элемер на КНС-14

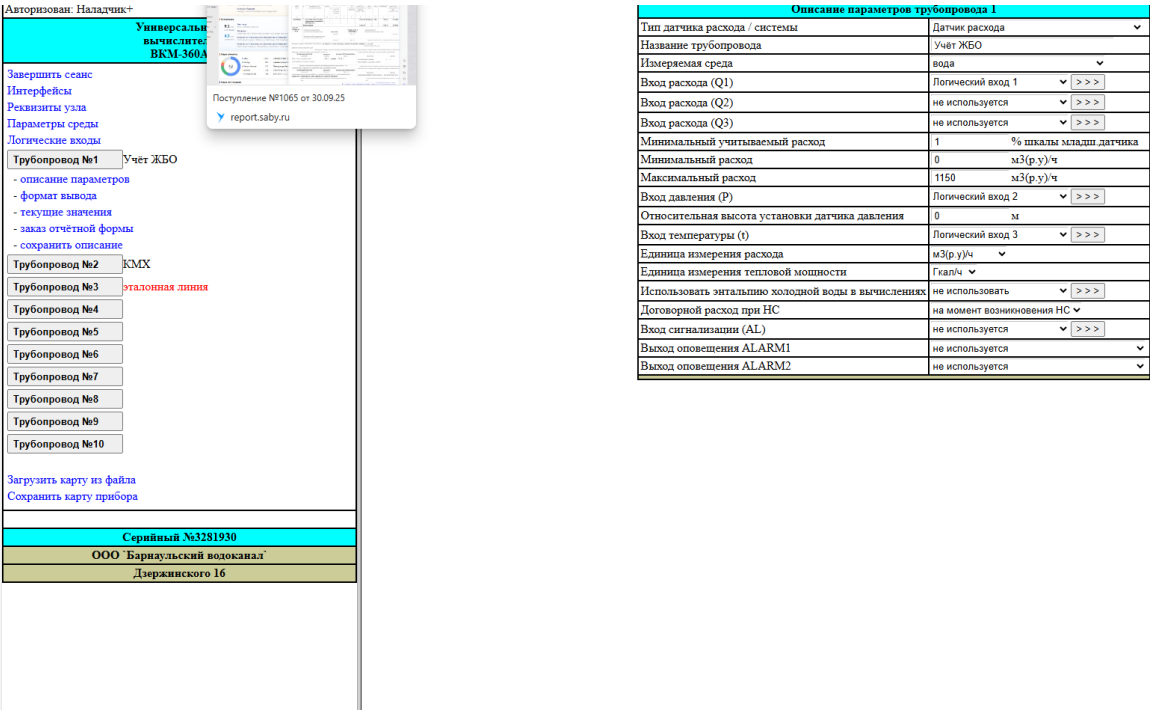


Рисунок №9. Расходомер НЭКО на ОСК-2



Рисунок №10. Расходомер НЭКО на ОСК-2



Технологии учета расхода воды

Здравствуйте, Барнаул. [Выход](#)

Лицензия: осталось 8836 дней

Ru | En

Список модемов

Экспорт

Состояние модемов на момент последней передачи

Барнаул Водоканал До следующей передачи: N/A	ID 26	Статус 	GSM 19 dBm 	T+ 0 м³
ВК Барнаул До следующей передачи: N/A	ID 126	Статус 	GSM 127 dBm 	T+ 42821433 м³